

Posizionatore digitale per valvole FIELDVUE™ DVC6200f Fisher™

Il posizionatore digitale per valvole FIELDVUE DVC6200f è uno strumento di comunicazione FOUNDATION™ Fieldbus che converte un segnale di comando digitale in un'uscita pneumatica a un attuatore. Può sostituire facilmente i posizionatori analogici esistenti sulla maggior parte degli attuatori pneumatici Fisher e non Fisher.

Caratteristiche

Affidabilità


- **Retroazione della posizione senza contatto, senza tiranteria** — Il sistema di retroazione senza collegamenti meccanici a elevate prestazioni elimina il contatto fisico tra lo stelo della valvola e il DVC6200f. Non essendo presenti componenti soggetti ad usura, viene massimizzata la durata.
- **Costruito per durare** — Il DVC6200f è uno strumento comprovato sul campo, dotato di componenti elettronici interamente incapsulati che resistono agli effetti di vibrazioni, temperatura e atmosfere corrosive. Una morsettiera a prova di intemperie isola i collegamenti del cablaggio di campo dalle altre aree dello strumento.

Prestazioni

- **Preciso e reattivo** — La tecnologia a due stadi del posizionatore offre una risposta rapida a forti variazioni di gradino e un controllo preciso per piccole variazioni di set point.

Facile da usare

- **Maggiore sicurezza** — Il DVC6200f è un dispositivo per la comunicazione FOUNDATION Fieldbus che rende possibile l'accesso alle informazioni in qualsiasi punto del circuito. Questa flessibilità può ridurre l'esposizione ad ambienti pericolosi e facilitare l'esame delle valvole in posizioni difficili da raggiungere.
- **Messa in servizio più rapida** — La comunicazione FOUNDATION Fieldbus consente di mettere rapidamente in servizio circuiti con una vasta gamma di strumenti, localmente sul gruppo della valvola o da remoto.

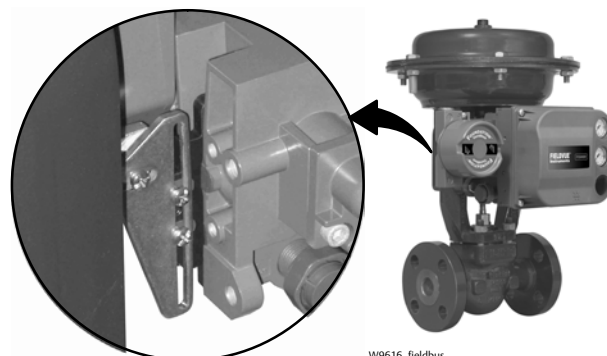


**SISTEMA DI RETROAZIONE
SENZA COLLEGAMENTI
MECCANICI**

- **Facile manutenzione** — Il DVC6200f ha una struttura modulare. I componenti fondamentali per il funzionamento possono essere sostituiti senza rimuovere il cablaggio di campo o le tubazioni pneumatiche.

Valore

- **Risparmi sull'hardware** — Quando il posizionatore è installato in un sistema di controllo integrato, si possono ottenere considerevoli risparmi su hardware e installazione. Gli accessori per valvole come gli interruttori di fine corsa e i trasmettitori di posizione possono essere eliminati perché tali informazioni sono disponibili tramite i blocchi funzione.
- **Maggiore disponibilità** — La funzione di autodiagnostica del DVC6200f permette un'analisi delle condizioni della valvola e delle sue prestazioni senza bisogno di chiudere il processo o estrarre il gruppo della valvola dalla linea.
- **Migliori decisioni di manutenzione** — La comunicazione digitale fornisce facile accesso alle informazioni sulle condizioni della valvola. Ciò permette di prendere decisioni ragionate sulla gestione di processo e risorse praticando l'analisi delle informazioni sulla valvola tramite il software ValveLink™ Fisher.

Figura 1. Monitor di stato

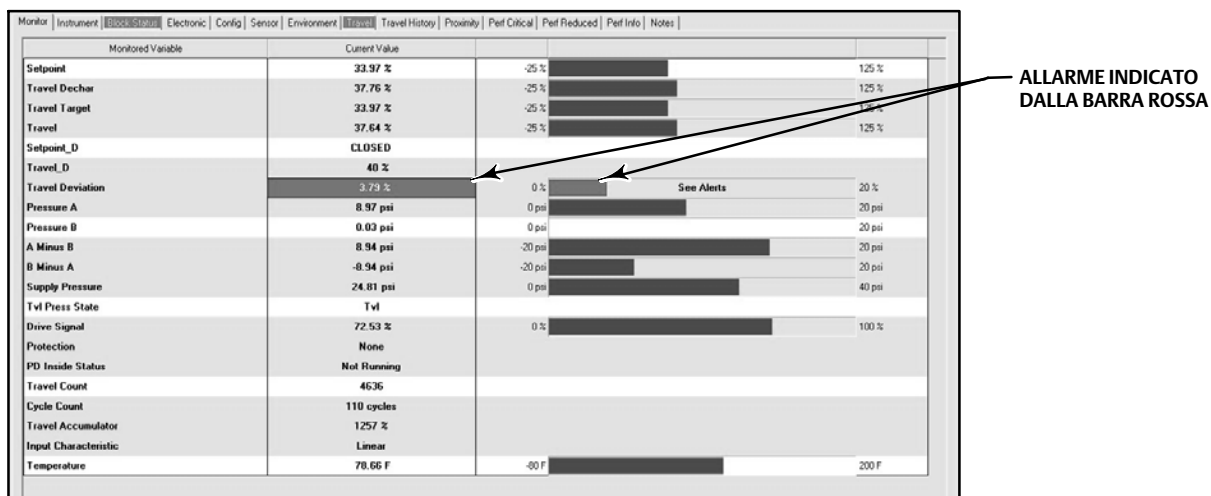

- Creazione istanze di blocco — Il DVC6200f supporta l'utilizzo della funzione di creazione di istanze di blocco. Quando un dispositivo supporta la creazione di istanze di blocco, il numero di blocchi e tipi di blocchi può essere personalizzato per soddisfare le diverse esigenze applicative. La creazione di istanze di blocco non si applica ai blocchi di dispositivi standard come blocchi risorse e trasduttore.

Note

La creazione di istanze di blocco deve essere supportata dal sistema host.

Solo per i blocchi funzione disponibili nella suite di blocchi funzione può essere creata un'istanza di blocco dal sistema host.

È possibile creare istanze per un massimo di 20 blocchi funzione nel dispositivo in un qualsiasi momento dai blocchi funzione disponibili, che possono includere AO (1), DO (1), AI (4), DI (6), MAI (1), PID (4), OS (3), ISEL (2), CSEL (2).

Diagnostica della valvola

Il regolatore digitale per valvole DVC6200f comprende una vasta gamma di allarmi di diagnostica della valvola, facilmente accessibili tramite il comunicatore da campo 475. Quando installato come parte di un sistema di comunicazione FOUNDATION fieldbus, il DVC6200f trasmette notifiche di problemi dell'apparecchiatura correnti o potenziali direttamente al sistema di gestione delle risorse e supporta la diagnostica sul campo.

Gli allarmi aiutano nell'identificazione e nella notifica delle seguenti situazioni:

- Deviazione della corsa della valvola dovuta a eccessiva frizione o grippaggio della valvola (figura 1)
- Ciclo elevato dovuto a vibrazione o regolazione impropria
- Il movimento totale della corsa si è accumulato oltre un punto specifico, causando l'usura della baderna
- Corsa della valvola al di sopra o al di sotto di un punto specificato
- Vari problemi meccanici ed elettrici dello strumento

Per ulteriori informazioni sulla diagnostica FIELDVUE e sul software ValveLink, fare riferimento al bollettino Fisher 62.1:ValveLink Software (D102227X012).

Specifiche

Tipi di montaggio disponibili

- Montaggio integrale sugli attuatori 657/667 o GX Fisher
- Montaggio integrale su attuatori per valvole rotative Fisher,
- Applicazioni lineari a stelo saliente
- Applicazioni rotative a quarto di giro

I posizionatori digitali per valvole DVC6200f possono essere montati anche su altri attuatori, purché conformi alle normative di montaggio IEC 60534-6-1, IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845 e NAMUR.

Suite di blocchi funzione

- SC (Controllo standard - di regolazione), include i blocchi funzione AO, PID, ISEL, OS, AI, MAI, DO, CSEL e DI
- FC (Controllo fieldbus - di regolazione) contiene il blocco funzione AO
- FL (Fieldbus Logic) [connettività discreta (on/off)], include i blocchi funzione DO e DI

Tempi di esecuzione blocchi

Blocco AO: 20 ms	Blocco MAI: 35 ms
Blocco PID: 20 ms	Blocco DO: 20 ms
Blocco ISEL: 20 ms	Blocco DI: 15 ms
Blocco OS: 20 ms	Blocco CSEL: 15 ms
Blocco AI: 20 ms	

Ingresso elettrico

Livello di tensione: da 9 a 32 V
Corrente massima: 19 mA
Protezione da polarità inversa: l'unità non è sensibile alla polarità
Terminazione: il bus deve essere dotato delle corrette terminazioni secondo le linee guida ISA SP50

Protocollo di comunicazione digitale

Apparecchiatura registrata FOUNDATION Fieldbus

Tipi di strati fisici:

- 121 — Segnale a basso consumo, alimentazione bus, modello entità S.I.
- 511 — Segnale a basso consumo, alimentazione bus, FISCO S.I.

Capacità del dispositivo fieldbus

Backup LAS (Link Active Scheduler)

Pressione di alimentazione⁽¹⁾

Pressione minima consigliata: 0,3 bar (5 psig) al di sopra dei requisiti massimi dell'attuatore

Massima: 10,0 bar (145 psig) o valore nominale massimo della pressione dell'attuatore, qualsiasi sia il valore più basso

Mezzo di alimentazione

Aria o gas naturale

La pressione di alimentazione deve essere fornita da un mezzo pulito, asciutto e non corrosivo, conforme ai requisiti della norma ISA 7.0.01 o ISO 8573-1.

Segnale di uscita

Segnale pneumatico fino al 100% della pressione di alimentazione

Campo tarato minimo: 0,4 bar (6 psig)

Campo tarato massimo: 9,5 bar (140 psig)

Azione: ■ a doppio effetto, ■ a semplice effetto diretta
■ inversa

Consumo di aria a regime⁽²⁾⁽³⁾

A una pressione di alimentazione di 1,4 bar (20 psig): meno di 0,38 Nm³/h (14 scfh)

A una pressione di alimentazione di 5,5 bar (80 psig): meno di 1,3 Nm³/h (49 scfh)

Capacità di uscita massima⁽²⁾⁽³⁾

A una pressione di alimentazione di 1,4 bar (20 psig): 10,0 Nm³/h (375 scfh)

A una pressione di alimentazione di 5,5 bar (80 psig): 29,5 Nm³/h (1100 scfh)

Limiti della temperatura ambiente di esercizio⁽¹⁾⁽⁴⁾

Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)

Da -52 a 85 °C (da -62 a 185 °F) per strumenti montati su valvola con opzione per temperature estreme (elastomeri in fluorosilicone)

Linearità indipendente⁽⁵⁾

Valore tipico: ±0,50% dello span di uscita

Compatibilità elettromagnetica

Conforme alla norma EN 61326-1:2013

Immunità - Ambienti industriali in conformità alla Tabella 2 della normativa EN 61326-1.

Emissioni - Classe A

Classificazione apparecchiatura ISM: Gruppo 1, Classe A

Metodo di test delle vibrazioni

Testato secondo ANSI/ISA-S75.13.01 Sezione 5.3.5.

Metodo di test dell'umidità

Testato secondo IEC 61514-2

-continua-

Specifiche (continua)

Classificazione elettrica

Certificazioni per aree pericolose

- CSA — A sicurezza intrinseca, FISCO, a prova di esplosione, Divisione 2, a prova di ignizione da polveri
FM — A sicurezza intrinseca, FISCO, a prova di esplosione, a prova di accensione, a prova di ignizione da polveri
ATEX — A sicurezza intrinseca, FISCO, a prova di fiamma, tipo n, a prova di polvere tramite sicurezza intrinseca
IECEX — A sicurezza intrinseca, FISCO, a prova di fiamma, tipo n, a prova di polvere tramite sicurezza intrinseca o tramite custodia

Custodia dell'elettronica

- | | |
|---------------------|--------------|
| CSA — Tipo 4X, IP66 | ATEX — IP66 |
| FM — Tipo 4X, IP66 | IECEX — IP66 |

Altre certificazioni

- Dispositivo a tenuta singola con certificazione per gas naturale — CSA, FM, ATEX ed IECEX
Registro dei Lloyds - Certificazione per applicazioni marine
CUTR — Customs Union Technical Regulations (Russia, Kazakhstan, Belarus e Armenia)
INMETRO — National Institute of Metrology, Quality and Technology (Brasile)
KGS — Korea Gas Safety Corporation (Corea del Sud)
NEPSI — National Supervision and Inspection Centre for Explosion Protection and Safety of Instrumentation (Cina)
PESO CCOE — Petroleum and Explosives Safety Organisation - Chief Controller of Explosives (India)
TIIS — Technology Institution of Industrial Safety (Giappone)
Per informazioni dettagliate su specifiche certificazioni, rivolgersi all'[ufficio vendite Emerson Automation Solutions](#).

Conessioni

- Pressione di alimentazione: interna da 1/4 NPT e piastra integrale per il montaggio del filtro regolatore 67CFR
Pressione di uscita: interna da 1/4 NPT
Tubazione: 3/8 di pollice, consigliata
Sfiato: interna da 3/8 NPT
Elettrica: interna da 1/2 NPT o M20⁽⁶⁾

Compatibilità dell'attuatore

- Corsa dello stelo (applicazione lineare con stelo scorrevole)
Minima: 6,35 mm (0.25 in.)
Massima: 606 mm (23-7/8 in.)
Rotazione dell'albero (applicazione rotativa a quarto di giro)
Minima: 45°
Massima: 90°

Peso

- Alluminio: 3,5 kg (7.7 lb)
Acciaio inossidabile: 8,6 kg (19 lb)

Materiali di costruzione

- Custodia, base modulo e morsettiera:
Lega di alluminio a basso tenore di rame A03600 (standard), acciaio inossidabile (opzionale)
Coperchio: poliestere termoplastico
Elastomeri: nitrile (standard)

Opzioni

- Manometri per pressione di alimentazione e di uscita o
- valvole a spillo ■ filtro posizionatore per montaggio integrale ■ relè basso spurgo ■ temperature estreme
- dispositivo a tenuta singola con certificazione per l'uso con gas naturale ■ montaggio remoto⁽⁷⁾ ■ acciaio inossidabile

NOTA: i termini specialistici relativi agli strumenti sono definiti nella norma ANSI/ISA 51.1 - Terminologia degli strumenti di processo.

1. I limiti di pressione/temperatura indicati in questo documento e tutti i limiti standard o i codici validi non devono essere superati.
2. Nm³/h - Metri cubi normali per ora a 0 °C e 1,01325 bar, assoluta. Scfh - Piedi cubici standard per ora a 60 °F e 14.7 psia.
3. I valori a 1,4 bar (20 psig) si basano su relè ad azione diretta e semplice effetto; i valori a 5,5 bar (80 psig) si basano su relè a doppio effetto.
4. I limiti di temperatura variano in base alle certificazioni per aree pericolose.
5. Non applicabile a corse inferiori a 19 mm (0.75 in.) o a rotazioni dell'albero inferiori a 60 gradi. Non applicabile inoltre ai posizionatori digitali per valvole in applicazioni a corsa lunga.
6. La connessione elettrica M20 è disponibile solo con le certificazioni ATEX.
7. Per il collegamento tra l'unità base e l'unità di retroazione, è necessario l'uso di un cavo schermato a 4 conduttori, di dimensioni minime pari a 18-22 AWG, in un conduit di metallo rigido o flessibile.



Eseguire la scansione o fare clic per accedere alle informazioni dell'ufficio vendite

Emerson, Emerson Automation Solutions e tutte le relative affiliate non si assumono alcuna responsabilità per la selezione, l'uso o la manutenzione dei propri prodotti. La responsabilità della scelta, dell'uso e della manutenzione corretti dei prodotti è esclusivamente dell'acquirente e dell'utente finale.

FIELDVUE, Fisher e ValveLink sono marchi di proprietà di una delle società della divisione Emerson Automation Solutions di Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson e il logo Emerson sono marchi commerciali e marchi di servizio di Emerson Electric Co. FOUNDATION Fieldbus è un marchio commerciale di proprietà di FieldComm Group. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

I contenuti di questa pubblicazione sono presentati solo a scopo informativo e, anche se è stato fatto il possibile per garantirne l'accuratezza, tali contenuti non devono essere interpretati come garanzie, espresse o implicite, in relazione ai prodotti e ai servizi qui descritti, al loro uso o alla loro applicabilità. Tutte le vendite sono soggette ai nostri termini e condizioni, che sono disponibili su richiesta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o migliorie al design o alle specifiche di tali prodotti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Emerson Automation Solutions
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Cernay, 68700 France
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore

www.Fisher.com

